


	предназначения и вида деятельности			
3	п.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений	Грубое	В столовой при расстановке оборудования не обеспечен беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения. Огнетушитель установлен в доступном месте. 	16.03.2023 г. рабочий по обслуживанию здания Беляков В.М.

Директор школы



Т.Н.Дрогоруб

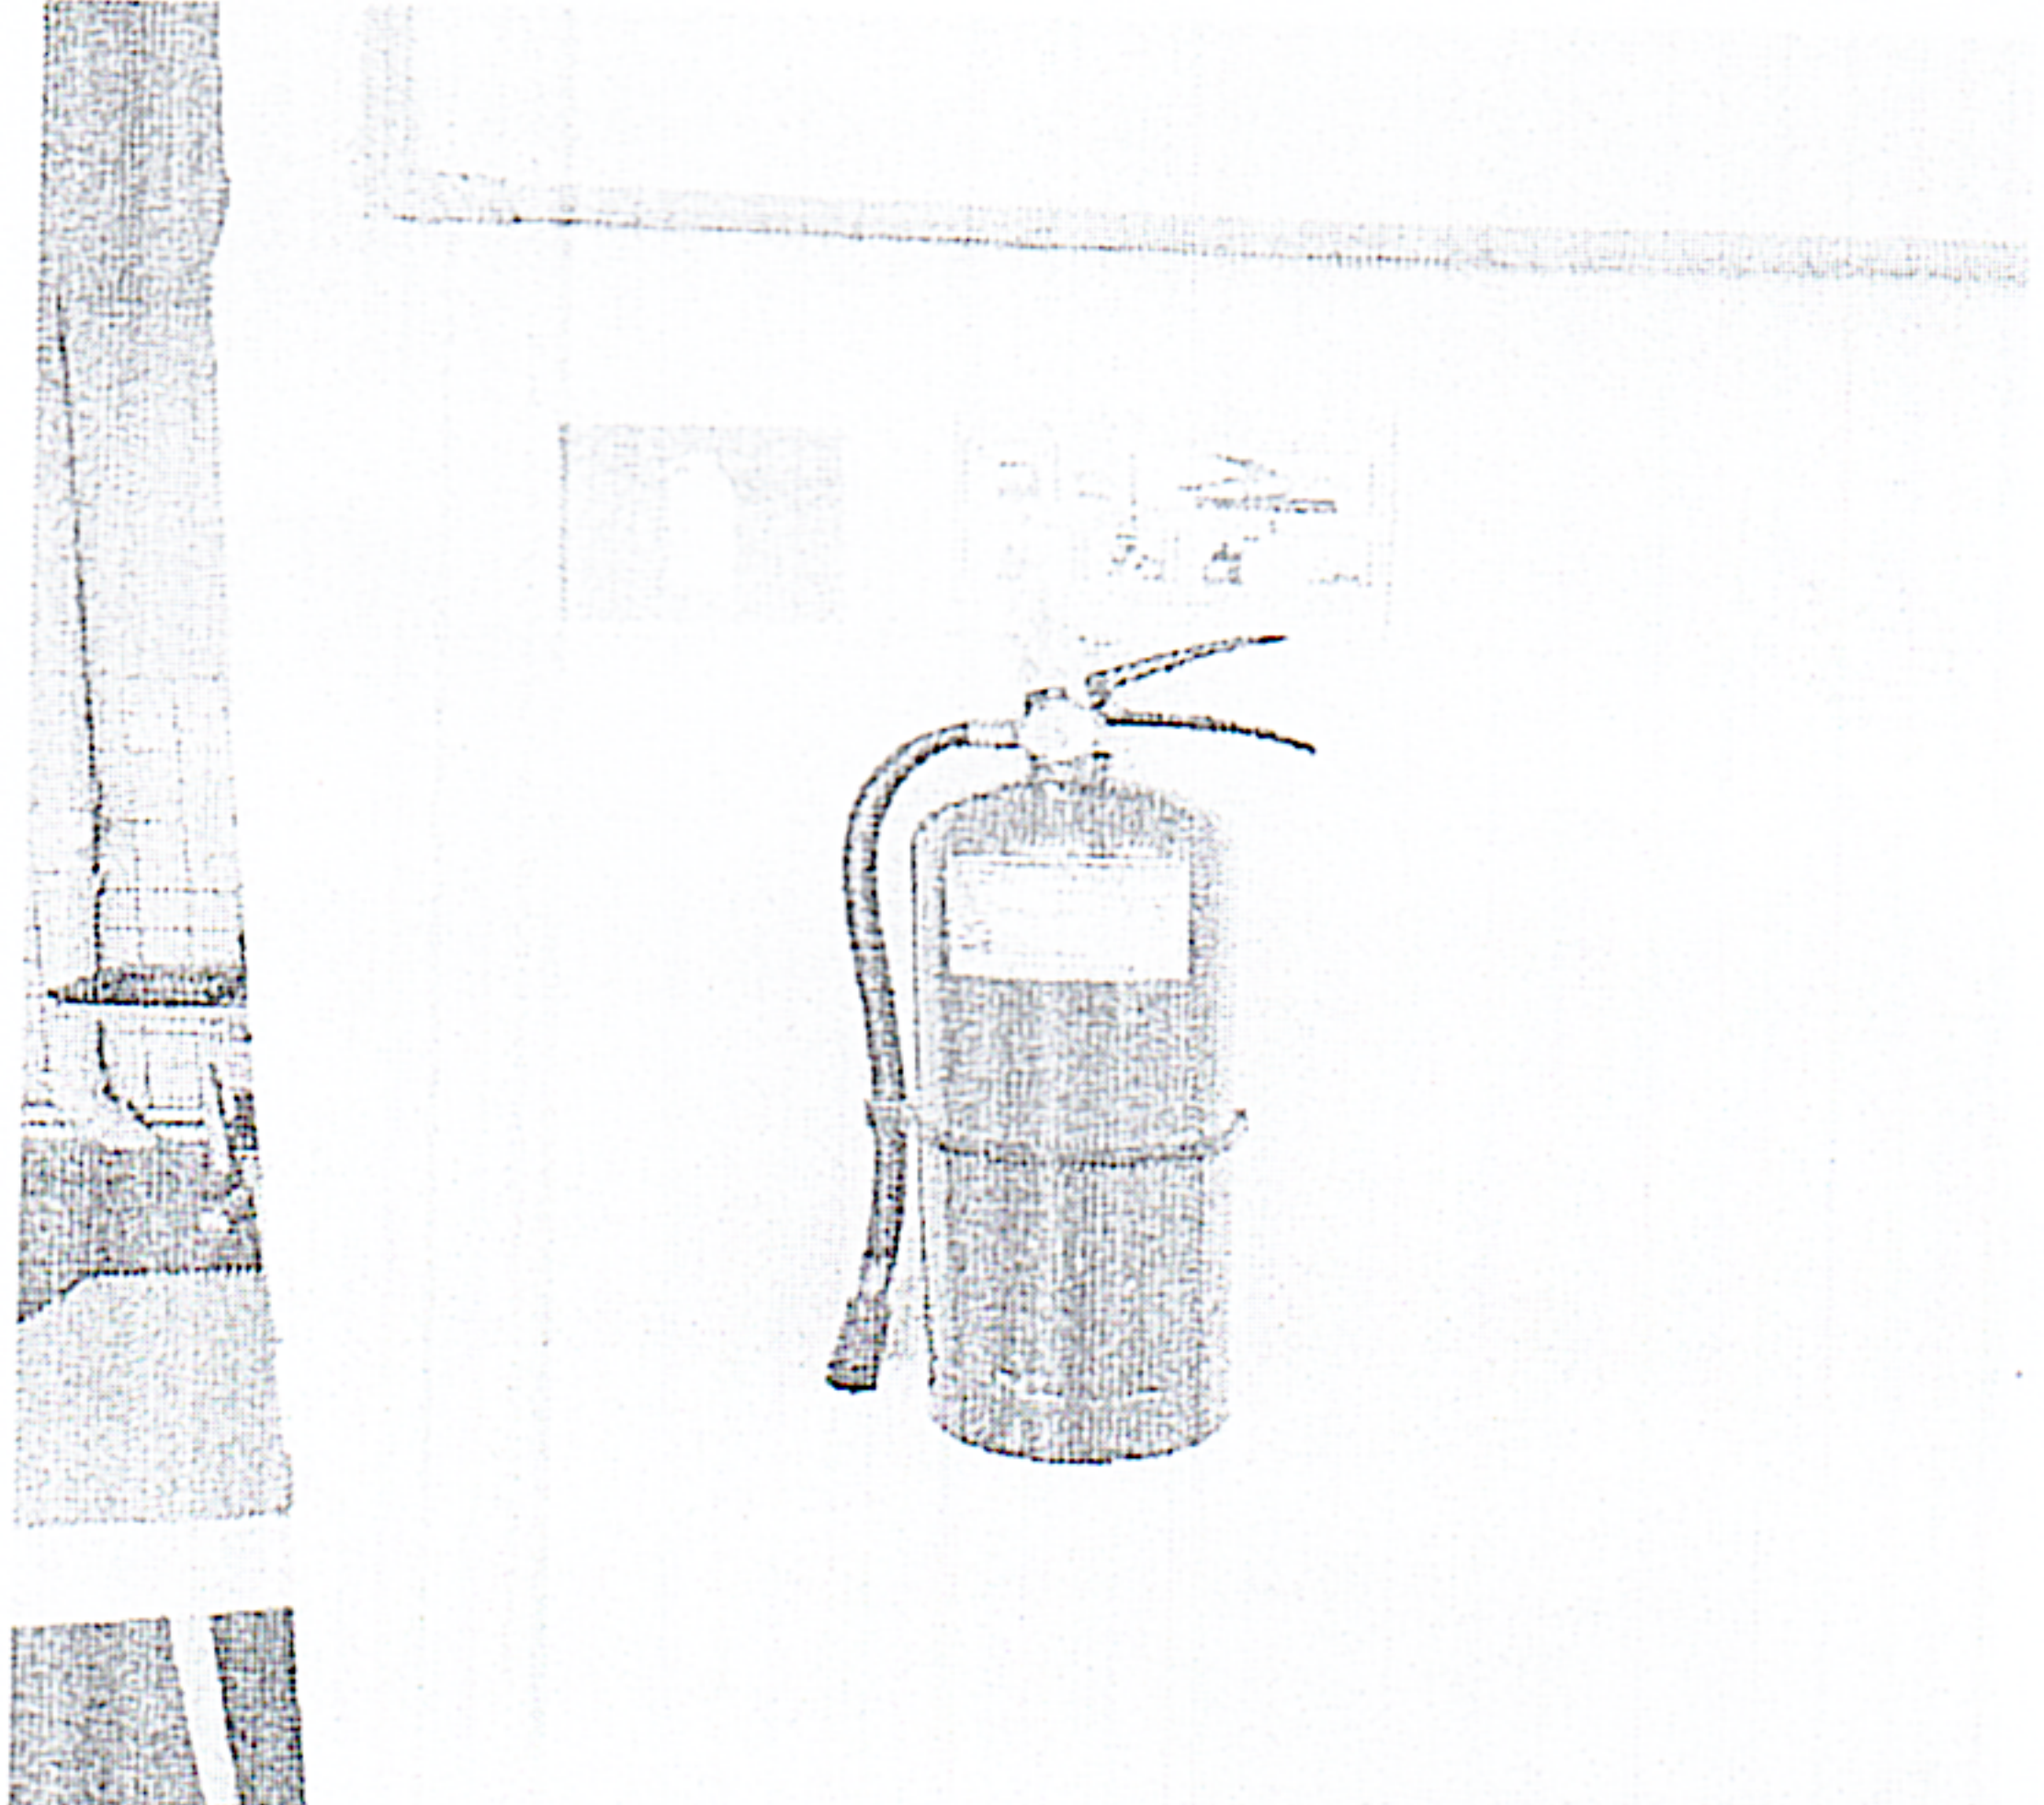